

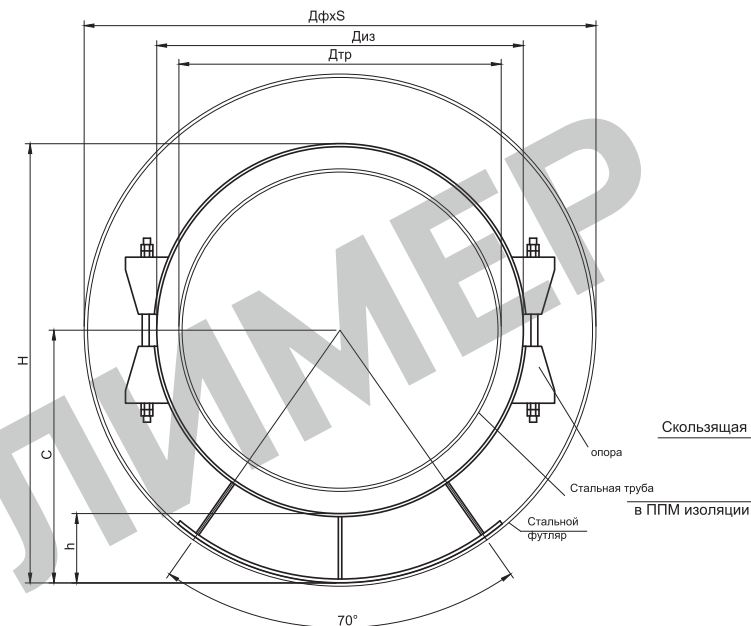


Таблица основных размеров, мм

Обозначение	Диаметр условный трубопровода, Ду	Диаметр наружный трубопровода, Дтр	Диаметр изоляции, Диз	Диаметр футляра, Дф	H	h	C	Масса 1 шт, кг
ОПХ Ф ППМИ 25-121-325	25	33,5	121	325x6	221	96	156,5	3,8
ОПХ Ф ППМИ 32-121-325	32	42,3	121					
ОПХ Ф ППМИ 40-121-325	40	48	121					
ОПХ Ф ППМИ 57-140-377	50	57	140	377x6	261,5	107,5	182,5	4,0
ОПХ Ф ППМИ 76-160-377	65	76	160					4,2
ОПХ Ф ППМИ 89-180-377	80	89	180					4,4
ОПХ Ф ППМИ 108-180-377	100	108	180	426x6	313,5	104,5	207	5,0
ОПХ Ф ППМИ 133-205-426	125	133	205					8,8
ОПХ Ф ППМИ 159-257-530	150	159	257					9,7
ОПХ Ф ППМИ 219-309-530	200	219	309	530x6	417,5	104,5	259	12,0
ОПХ Ф ППМИ 273-359-630	250	273	359					12,3
ОПХ Ф ППМИ 325-412-630	300	325	412					41,1
ОПБ Ф ППМИ 377-462-820	350	377	462	630x7	518	102	308	44,6
ОПБ Ф ППМИ 426-514-820	400	426	514					56,5
ОПБ Ф ППМИ 530-650-1020	500	530	650					72,7
ОПБ Ф ППМИ 630-750-1220	600	630	750	820x8	982	225	600	95,7
ОПБ Ф ППМИ 720-860-1220	700	720	860					109,9
ОПБ Ф ППМИ 820-960-1420	800	820	960					114,1
ОПБ Ф ППМИ 820-996-1420	800	820	996	1420x10	1206	202	700	204,2
ОПБ Ф ППМИ 1020-1196-1620	1000	1020	1196					

Примечание

- Опоры могут изготавливаться с различной высотой h в зависимости от принятых проектных решений.
- Поверхность опор должна быть окрашена.
- В таблице указаны параметры для стандартной (средней) толщины изоляции. Для труб с утолщенной или утолщенной изоляцией параметры опор берутся из строки ниже либо из строки выше.
Пример: для ОПХ Ф ППМИ 219-309-503 в утолщенной изоляции данные из строки для ОПХ Ф ППМИ 159-257-530 либо для ОПХ Ф ППМИ 273-359-630.

4. Пример условного обозначения для составления спецификации:

Опора скользящая хомута для для трубопроводов диаметром 57 мм в ППМ изоляции диаметром наружным 140 мм по ГОСТ Р 56227 для прокладки трубопроводов в стальном футляре диаметром 377 мм.

ОПХ Ф ППМИ 57-140-377 ГОСТ Р 56227 (см20 ГОСТ 1050)

012. РД-001.03.003.06							
Изм	Лист	№ Документа	Подп.	Дата	Руководящий документ по проектированию и строительству тепловых сетей в ППМ изоляции диаметром 25 -1220 мм		
Рук. гр.	Мишина А.М.	Михин	2025				
Инженер	Галкин В.А.	Галкин			Опоры скользящие для труб в ППМ изоляции при прокладке трубопроводов в футлярах		
Инженер	Юнусов Р.Ф.	Юнусов					
Утв.	Мишин М. Е.	Мишин					

